


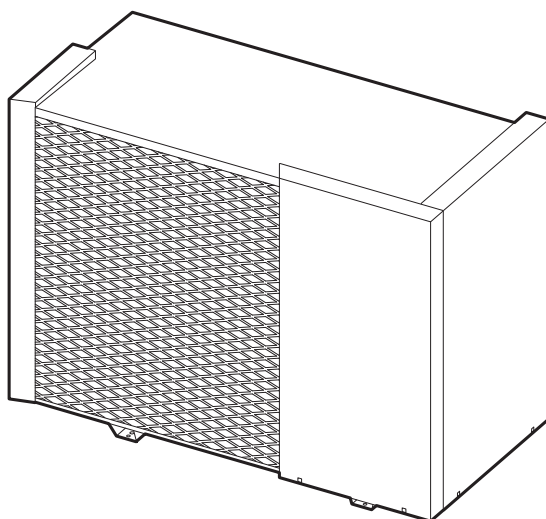

ML


QUICK INSTALLATION

LWPM 8 OUTDOOR

Luft-Wasser-Monoblock-Wärmepumpe

Für den Fachmann Vom Benutzer für spätere Einsichtnahme aufzubewahren


■ LWPM 8 OUTDOOR

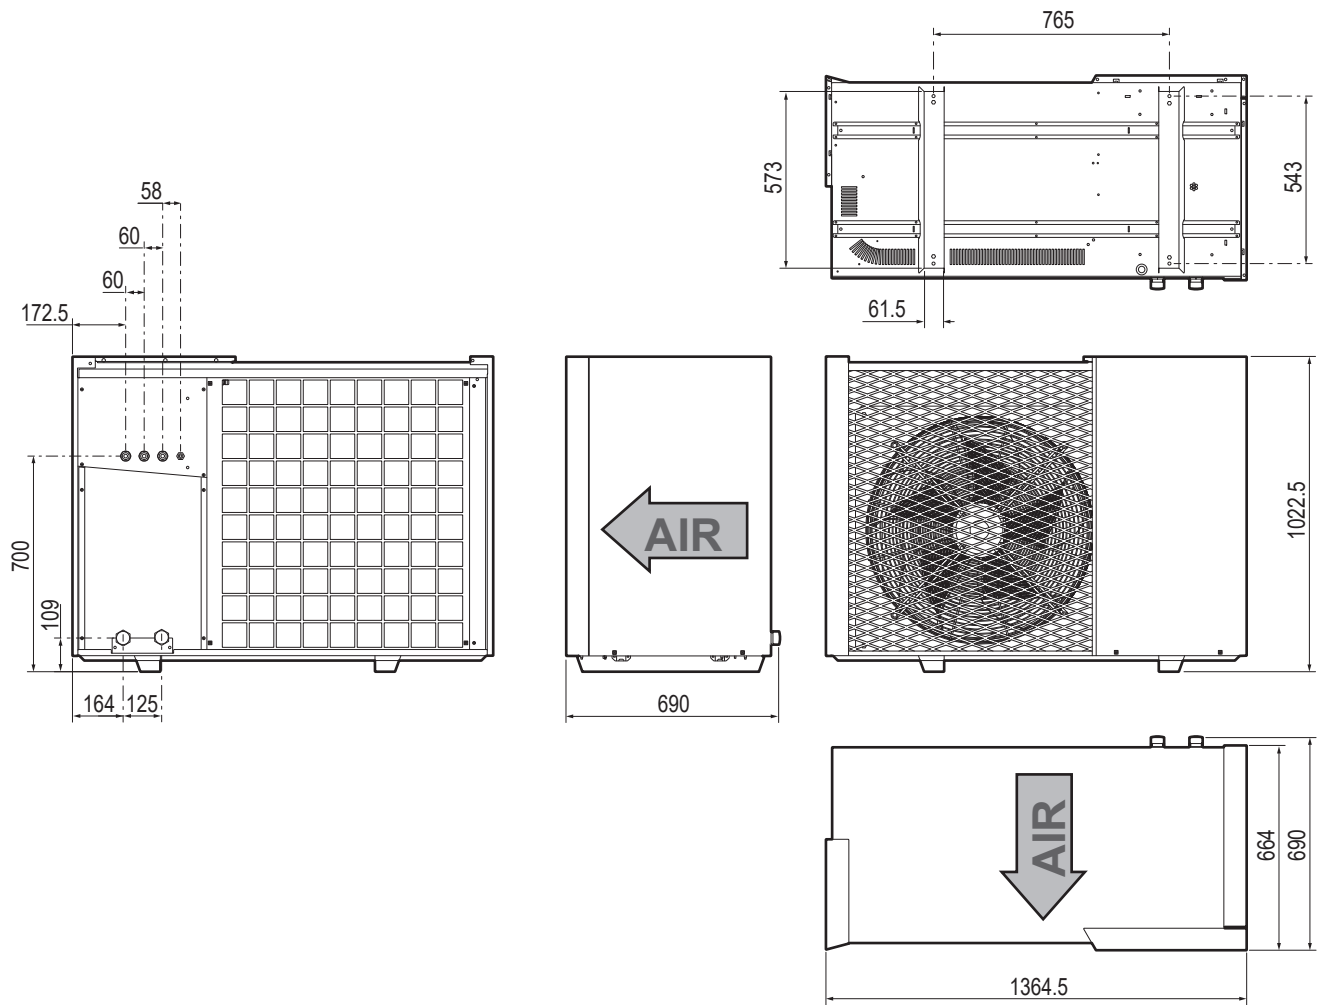

LWPM 8 OUTDOOR

165 kg




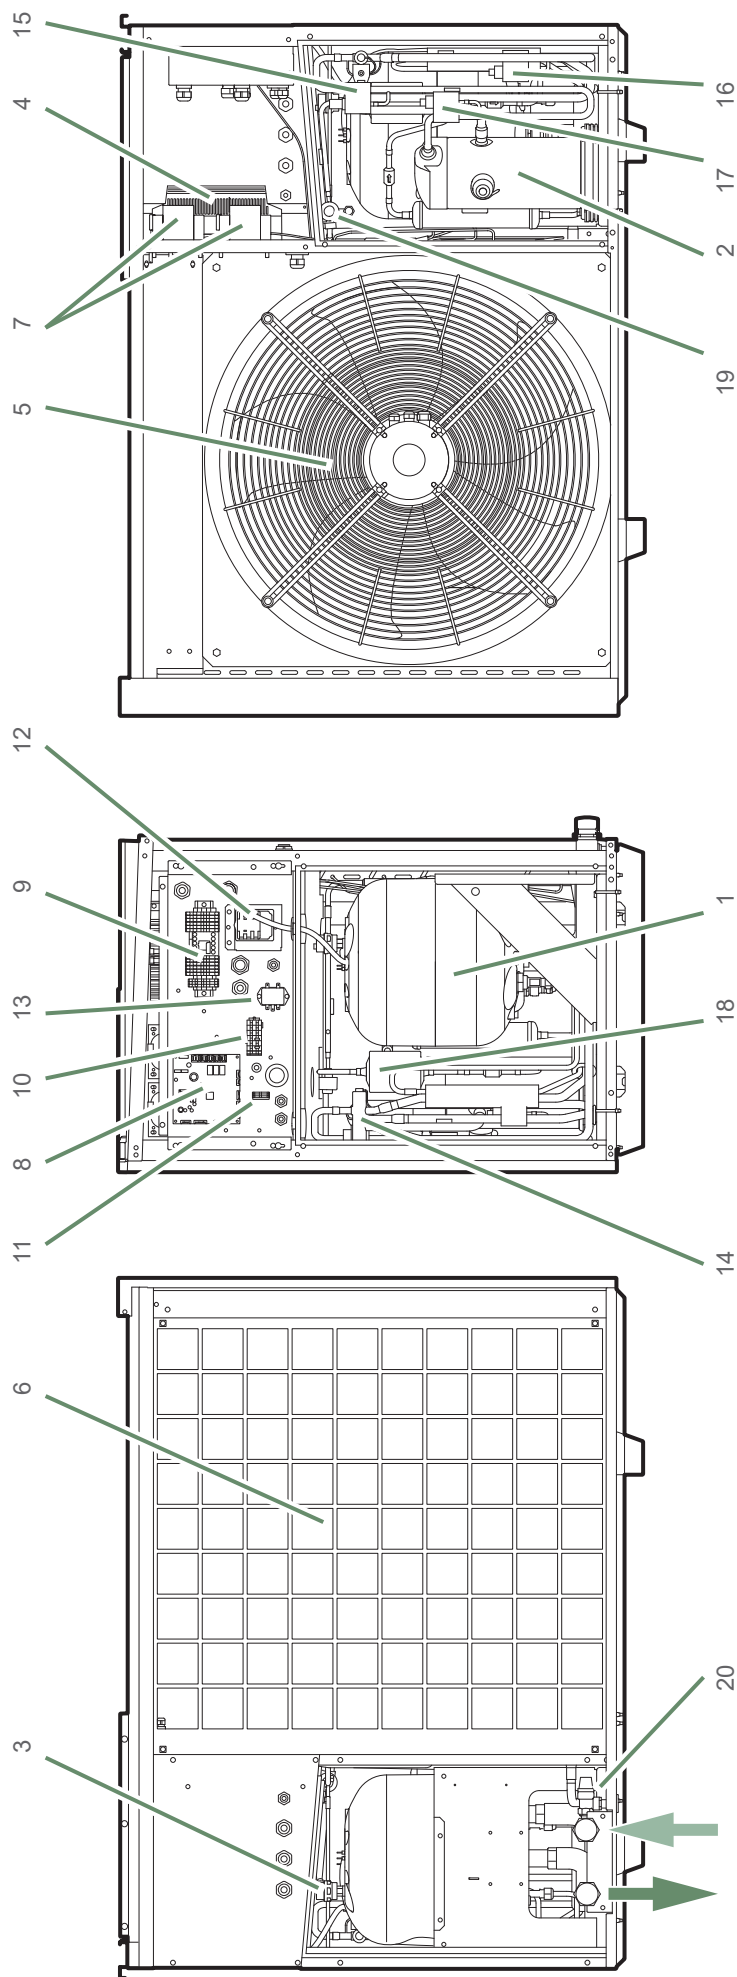



1. Heat exchanger (with electrical backup)
2. Compressor
3. Automatic bleeder valve
4. Driver board
5. High performance and low noise fan
6. Exchange surface evaporator
7. Choke(s)
8. SEC board



9. Supply terminal
10. Accessories terminal
11. Modbus terminal
12. Electrical backup thermostat
13. Filter
14. 4-way valve
15. Pressure thermostat
16. Low pressure thermostat


17. High pressure thermostat
18. Bi-flow filter (dehydrator)
19. Expansion valve
20. Safety valve

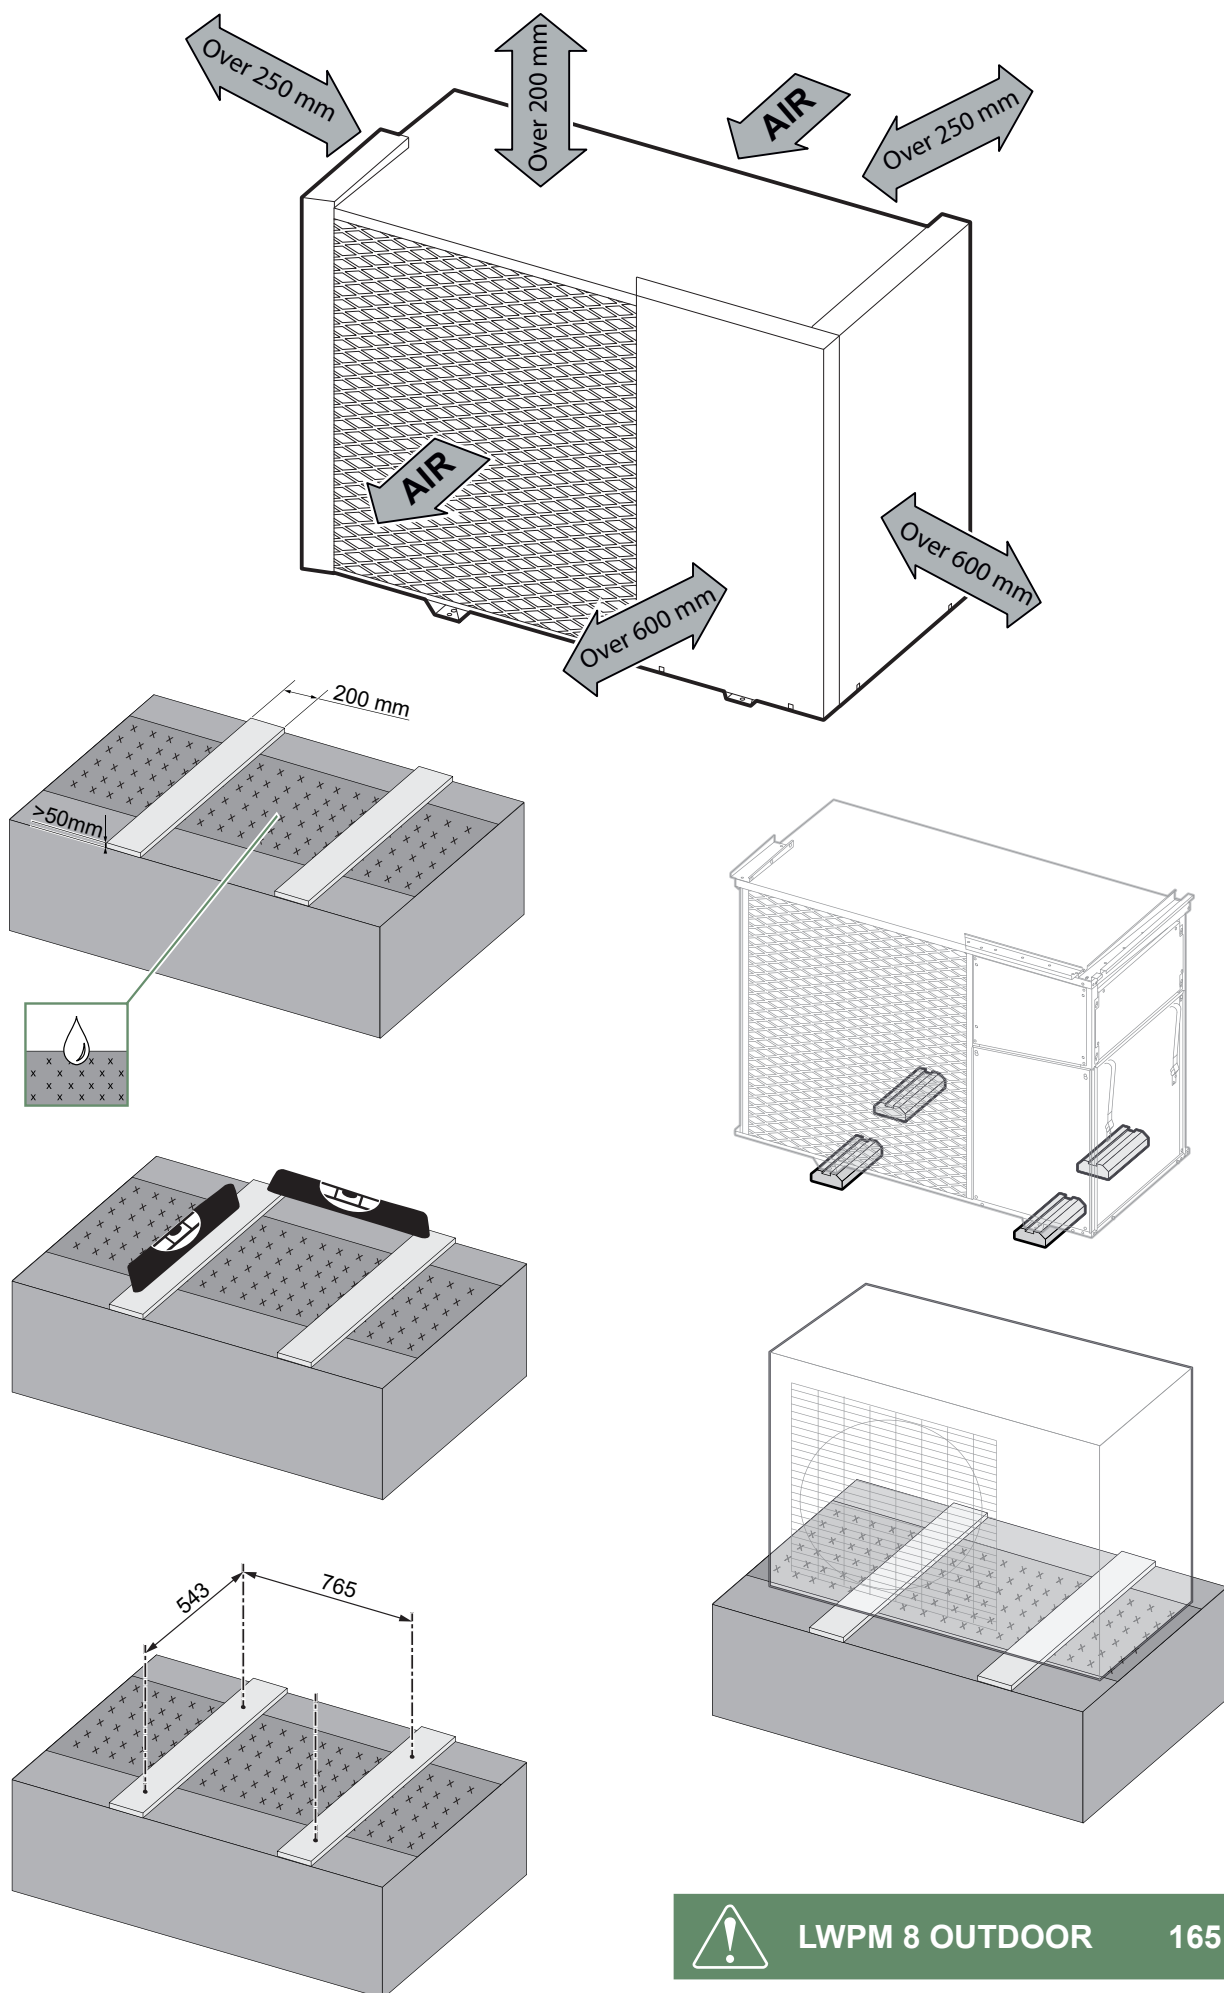

 **LWPM 8 OUTDOOR** **165 kg**

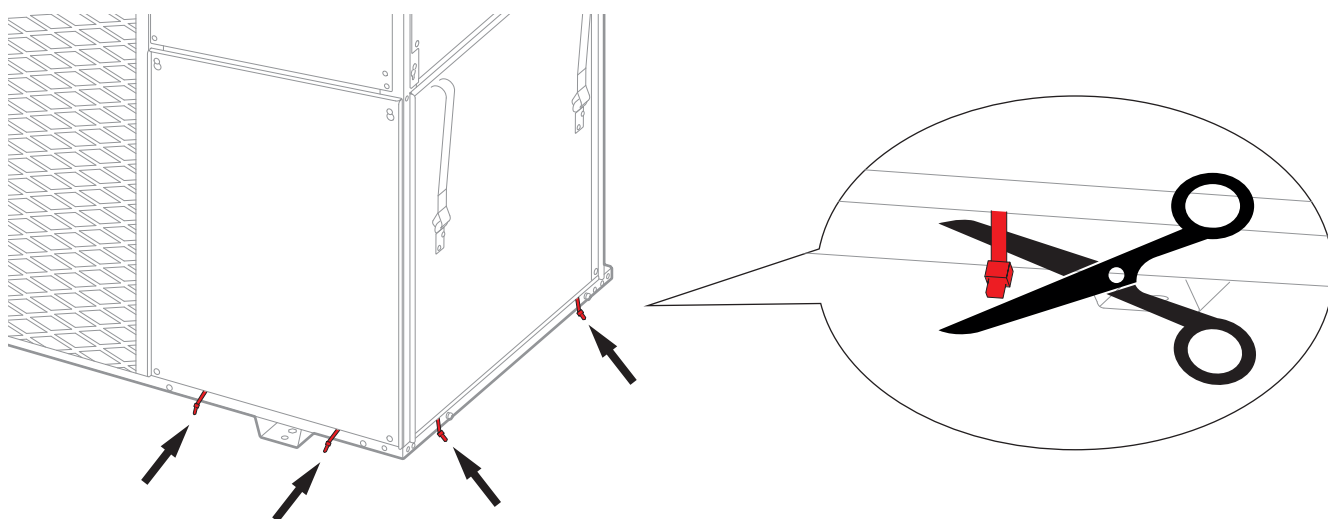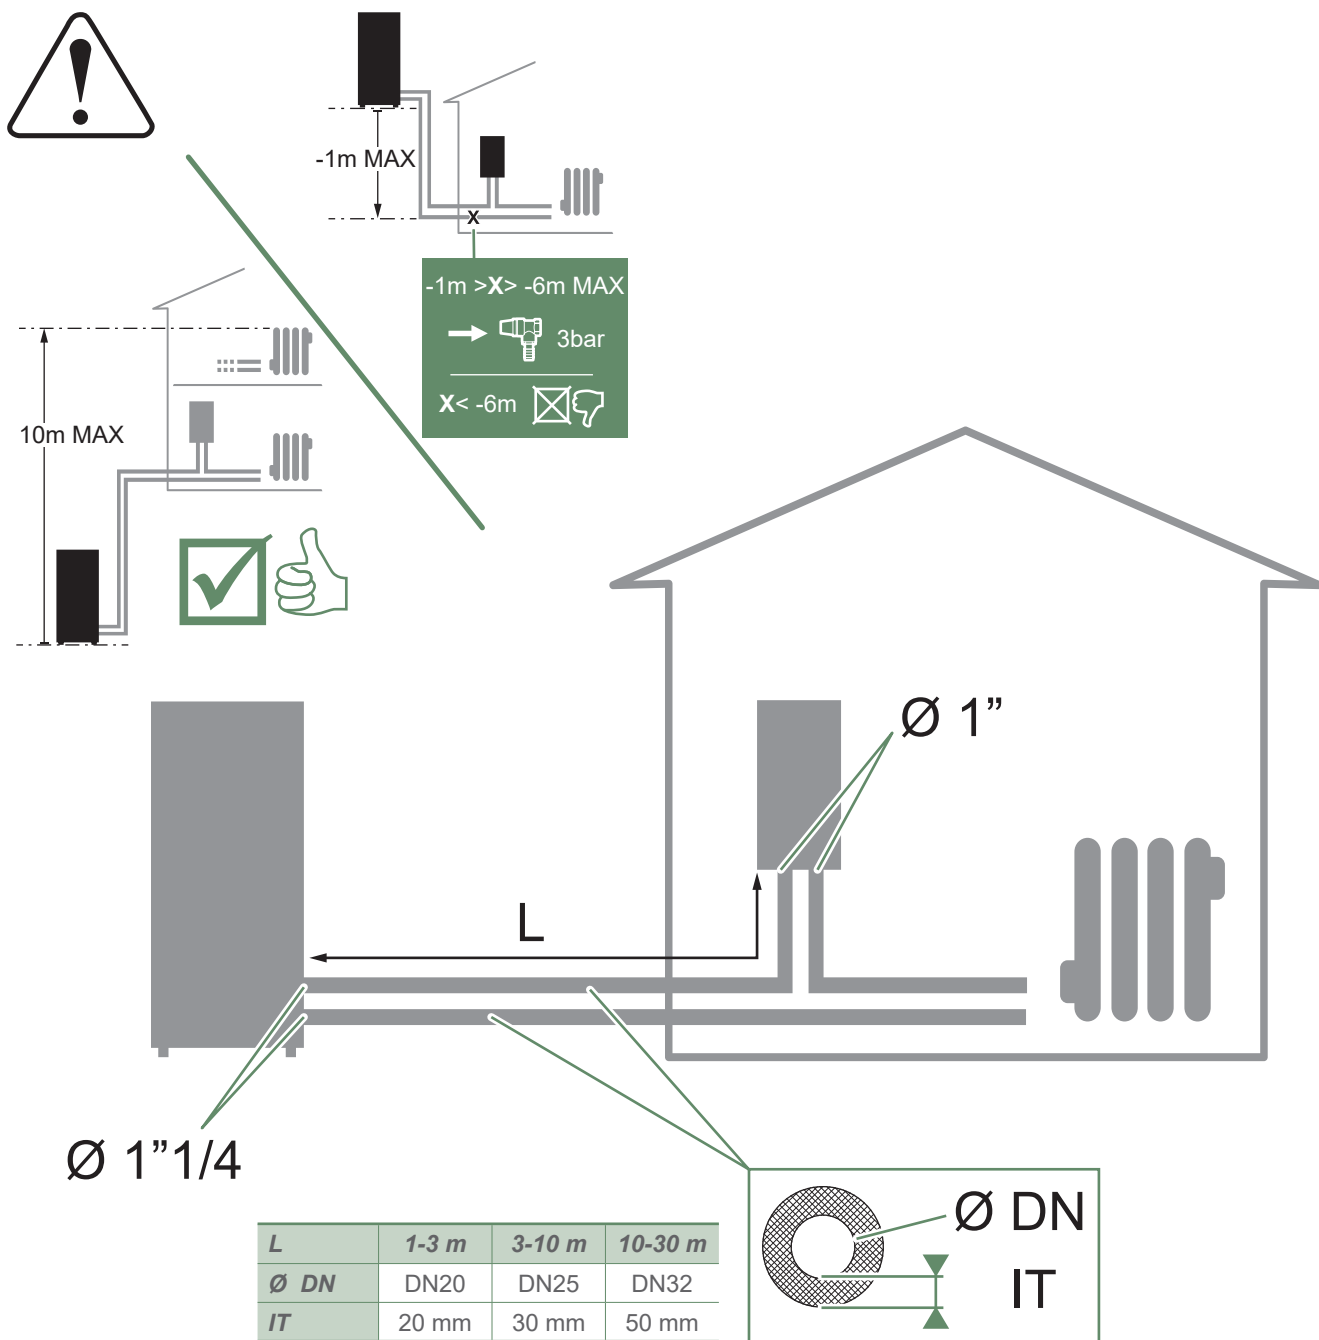

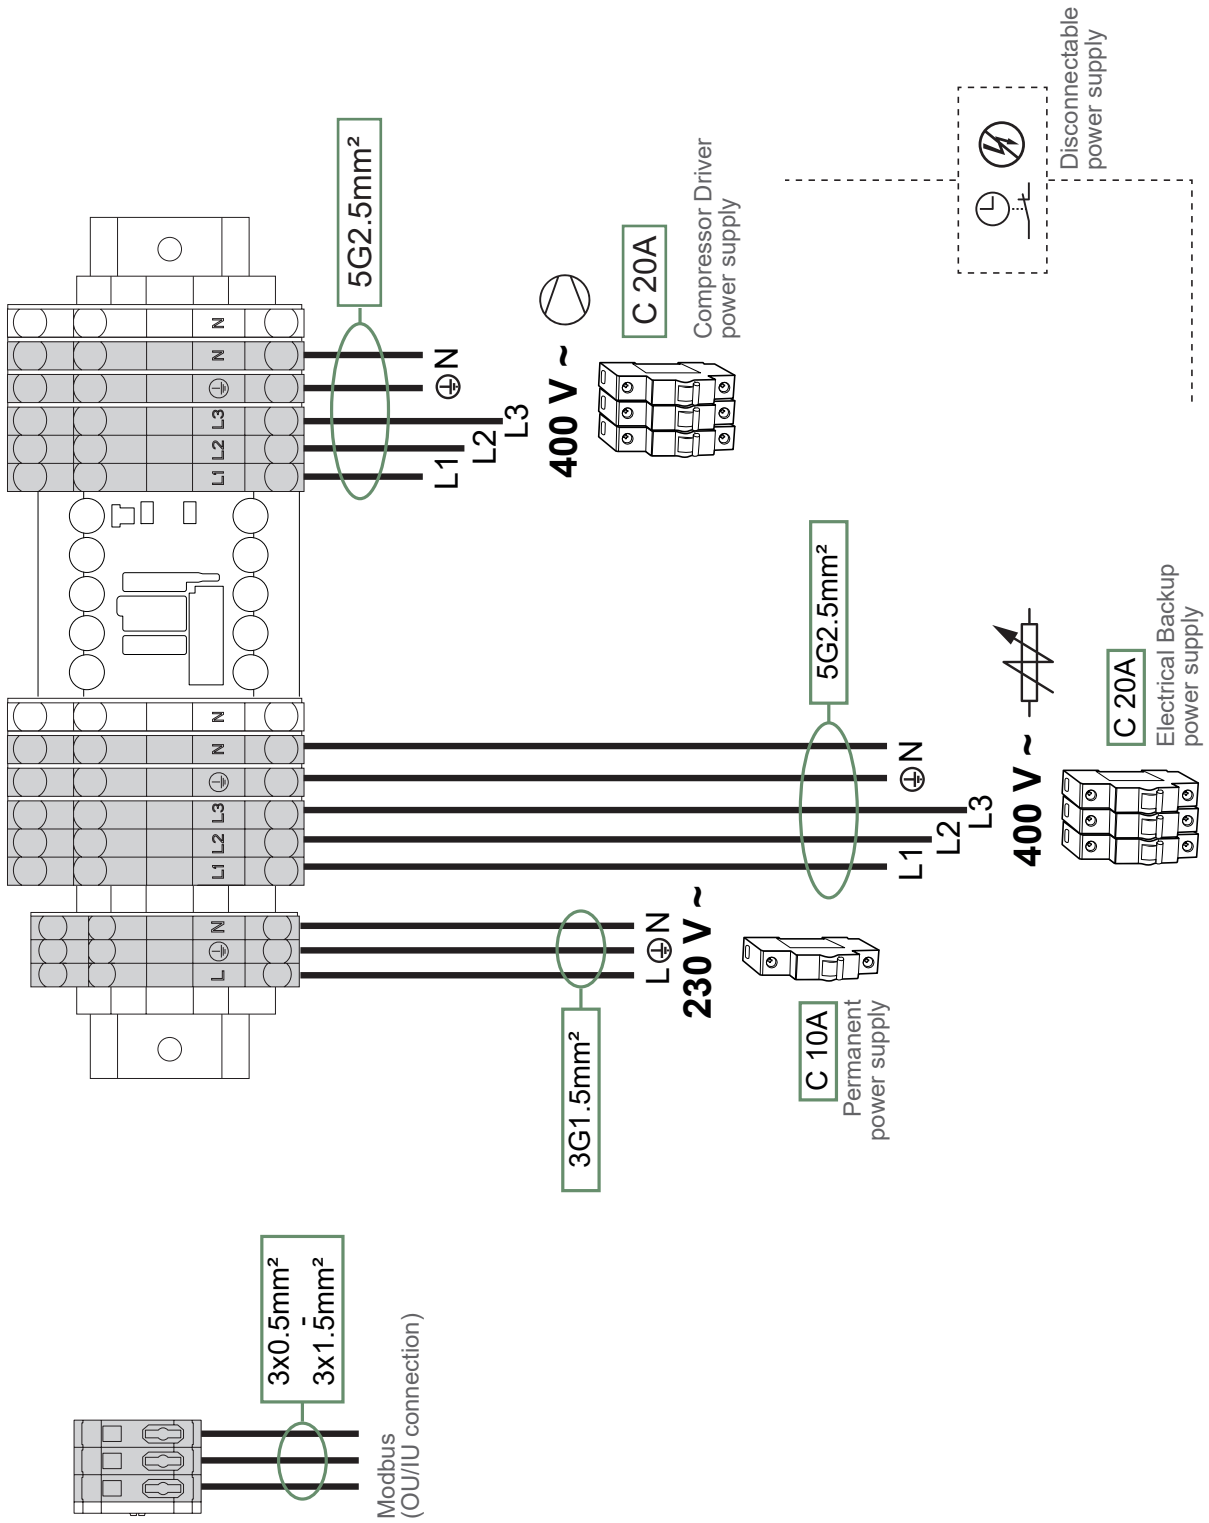



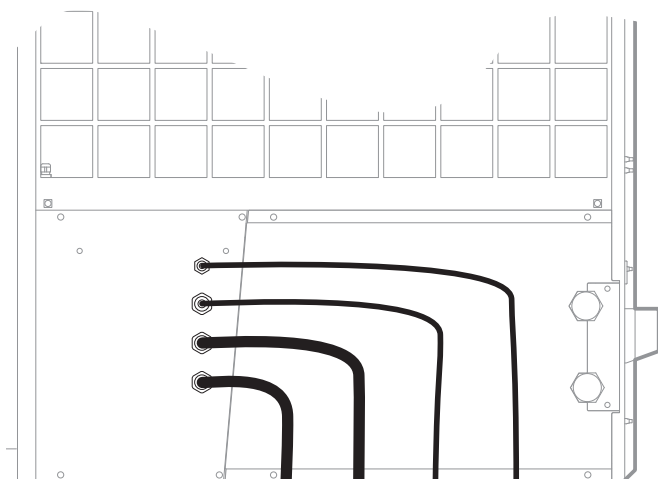





Disconnectable Compressor Driver
power supply (400V)


Disconnectable Electrical Backup
power supply (400V)

Permanent power supply (230V)

Modbus

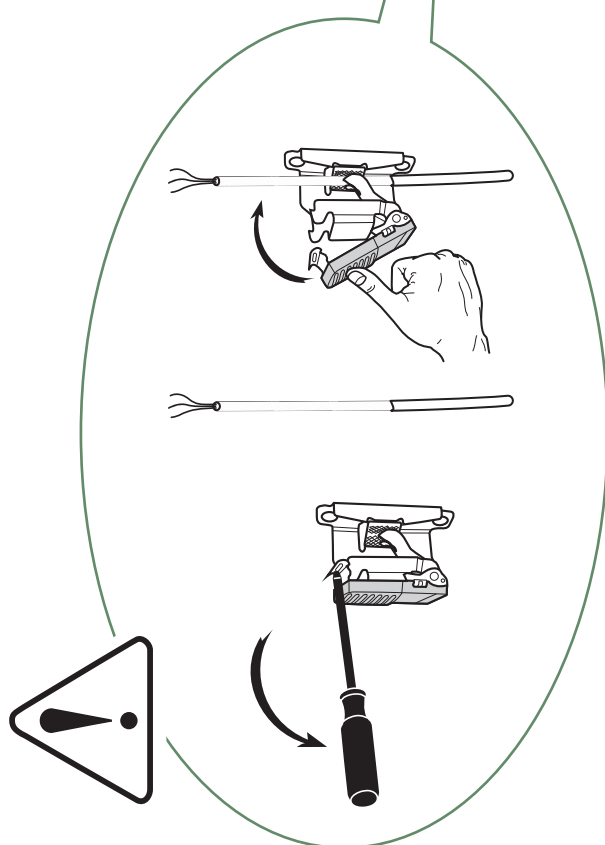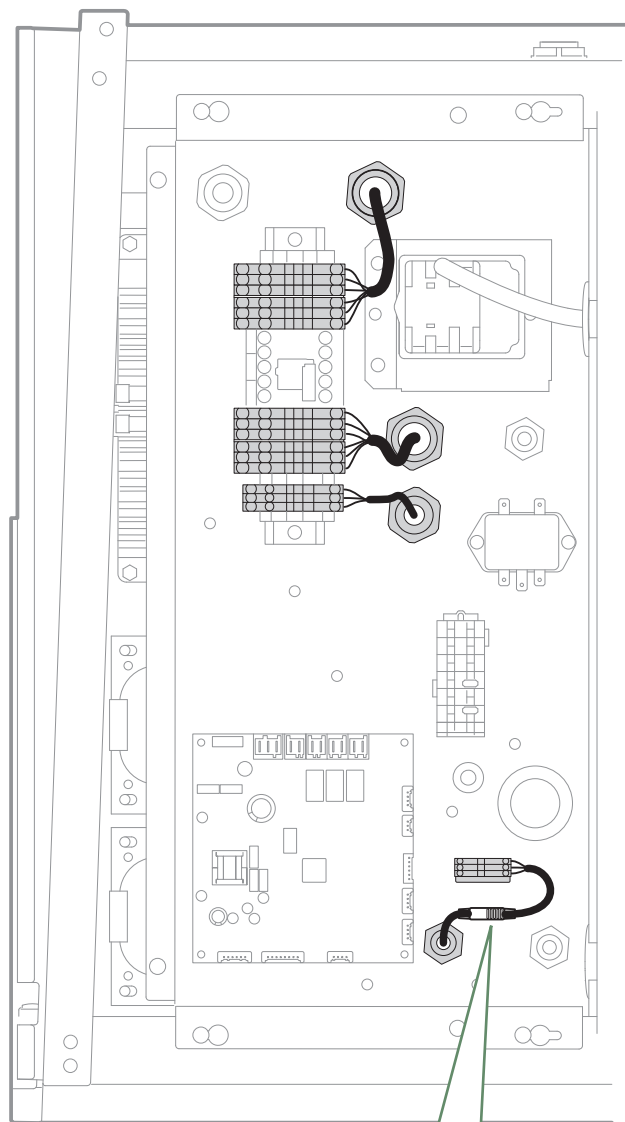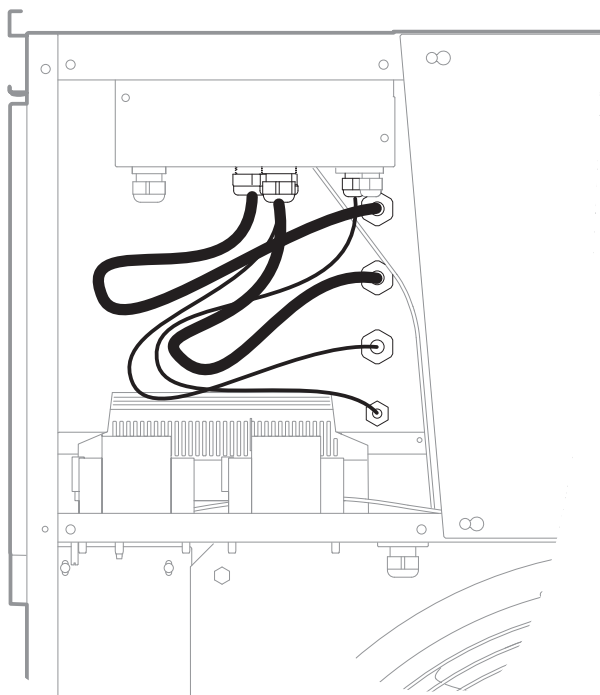

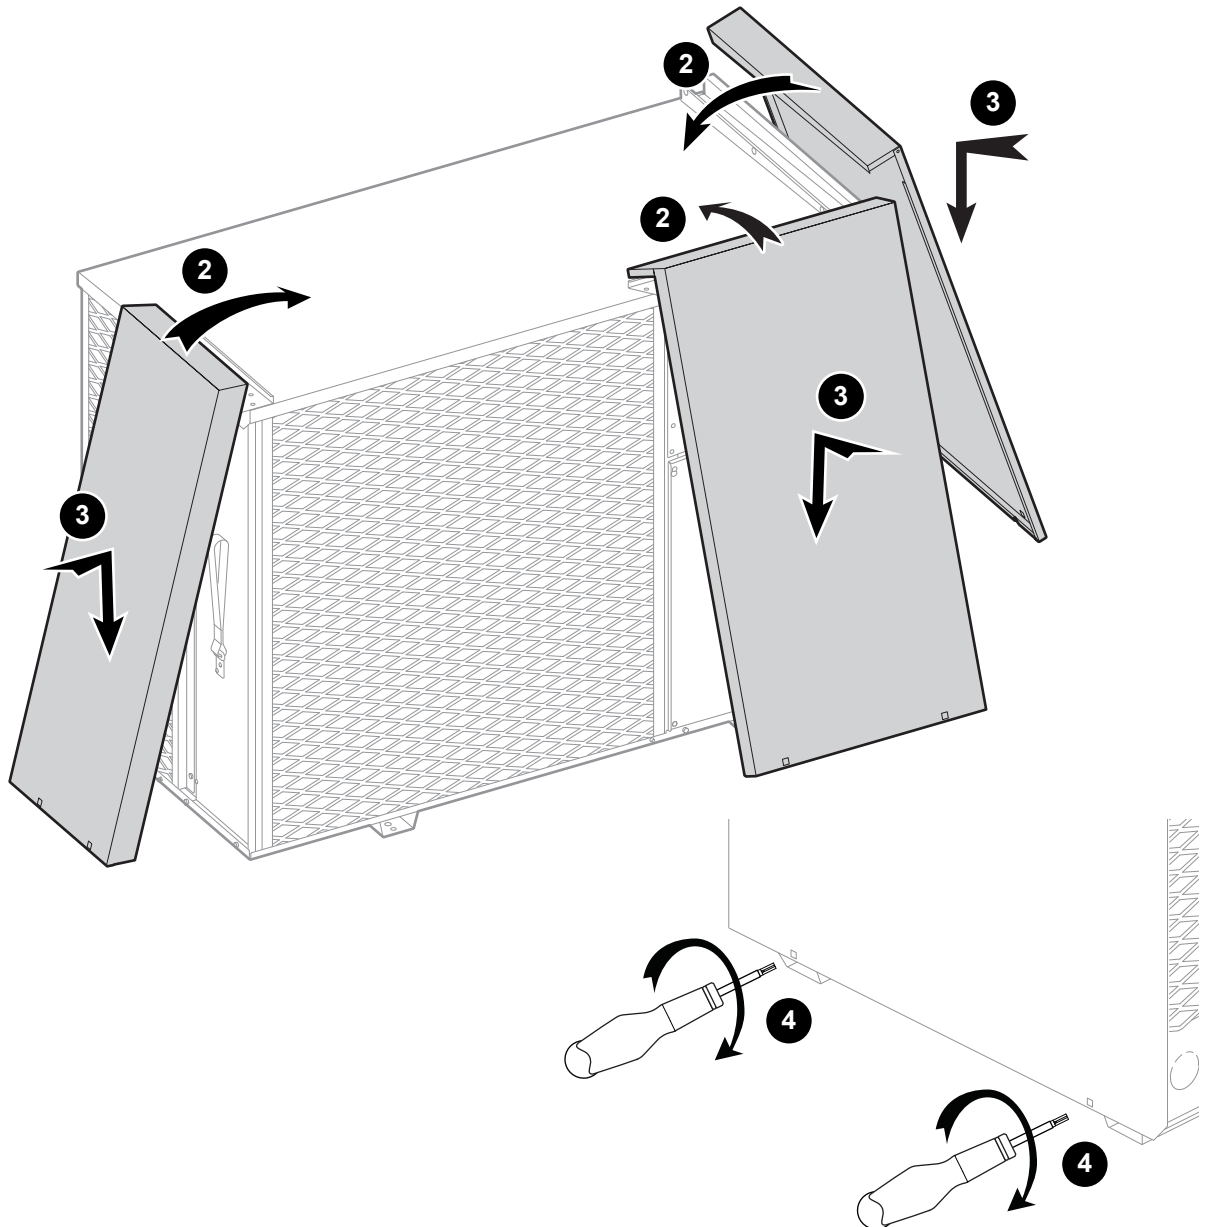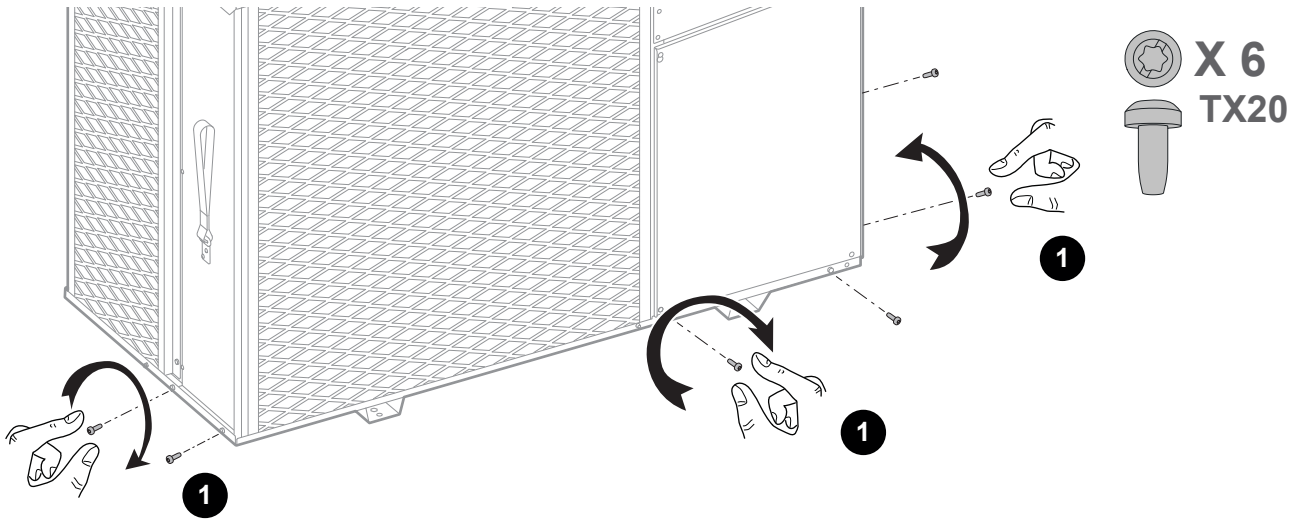

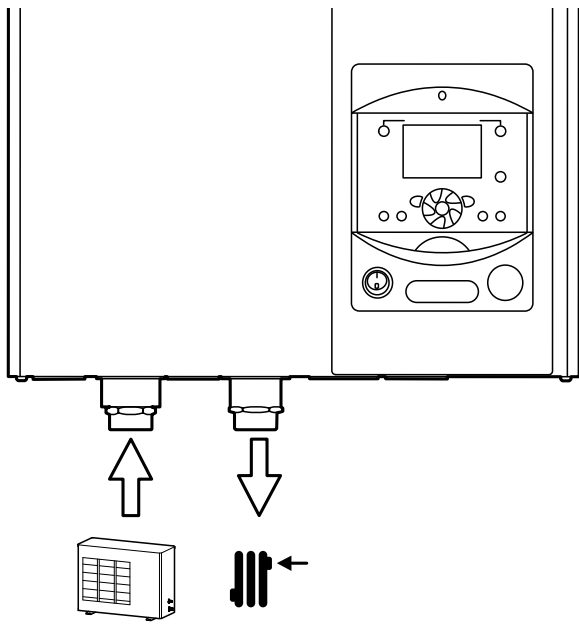



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



Keymark Certification :
LWPM 8 - 012-C700117



Dieses Gerät entspricht:

- der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß der Norm NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-40, NF EN 60529, NF EN 60529/A2 (IP),
- der EMV-Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit),
- der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
- der Druckgeräte richtlinie 2014/68/EU gemäß der Norm NF EN 378-2,
- der Richtlinie Ökodesign 2009/125/EG und Verordnung (EU) Nr. 813/2013,
- Verordnung (EU) 2017/1369 zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU.

Dieses Gerät entspricht ferner:

- der Verordnung Nr. 92-1271 (mit Änderungen) über bestimmte Kältemittel, die in Kühl- und Klimageräten verwendet werden,
- der Verordnung Nr. 517/2014 des europäischen Parlaments über bestimmte fluorierte Treibhausgase,
- den Normen für Produkte und angewandte Testmethoden: Klimaanlage, Flüssigkeitskühlaggregate und Wärmepumpen mit Kompressor mit Elektromotorantrieb für Heiz- und Kühlzwecke EN 14511-1, EN 14511-2, EN 14511-3, EN 14511-4, EN 14825.
- der Norm EN 12102-1: Bestimmung des Schallleistungspegels.

Datum der Inbetriebnahme:

Adressdaten ihres Heizungsinstallateurs oder des Kundendienstes.



www.austria-email.at
Austria Email AG
Niederlassung Wien
Adamovichgasse 3, objekt 2
1230 Wien - AUSTRIA

www.austria-email.de
Austria Email GmbH
Sitz: Parksteiner Str. 49
92637 Weiden i.d. Oberpfalz
GERMANY