

LipuJet-P-OD Ausbaustufe 1

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Mit zwei Schaugläsern für Kontrolle von Fett und Schlamm
- Optional mit Füllereinheit
- Optional mit Fettschichtmessung


- Fettabscheider gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825 für Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen
- Gefertigt aus Polyethylen in ovaler Bauform
- Zwei geruchsdichte Abdeckungen Ø 450 mm
- Zu- und Ablauf Ø 200 mm (NS 15 – 25) oder Ø 250 mm (NS 30)
- Zwei Schaugläser mit Wischer
- Bedienseite links oder rechts



Technische Daten zum Artikel 3815.45.32

Nenngröße	Inhalt			Bedienseite
	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	
	[l]	[l]	[l]	
NS 15	1580	630	2850	links

Abmessungen

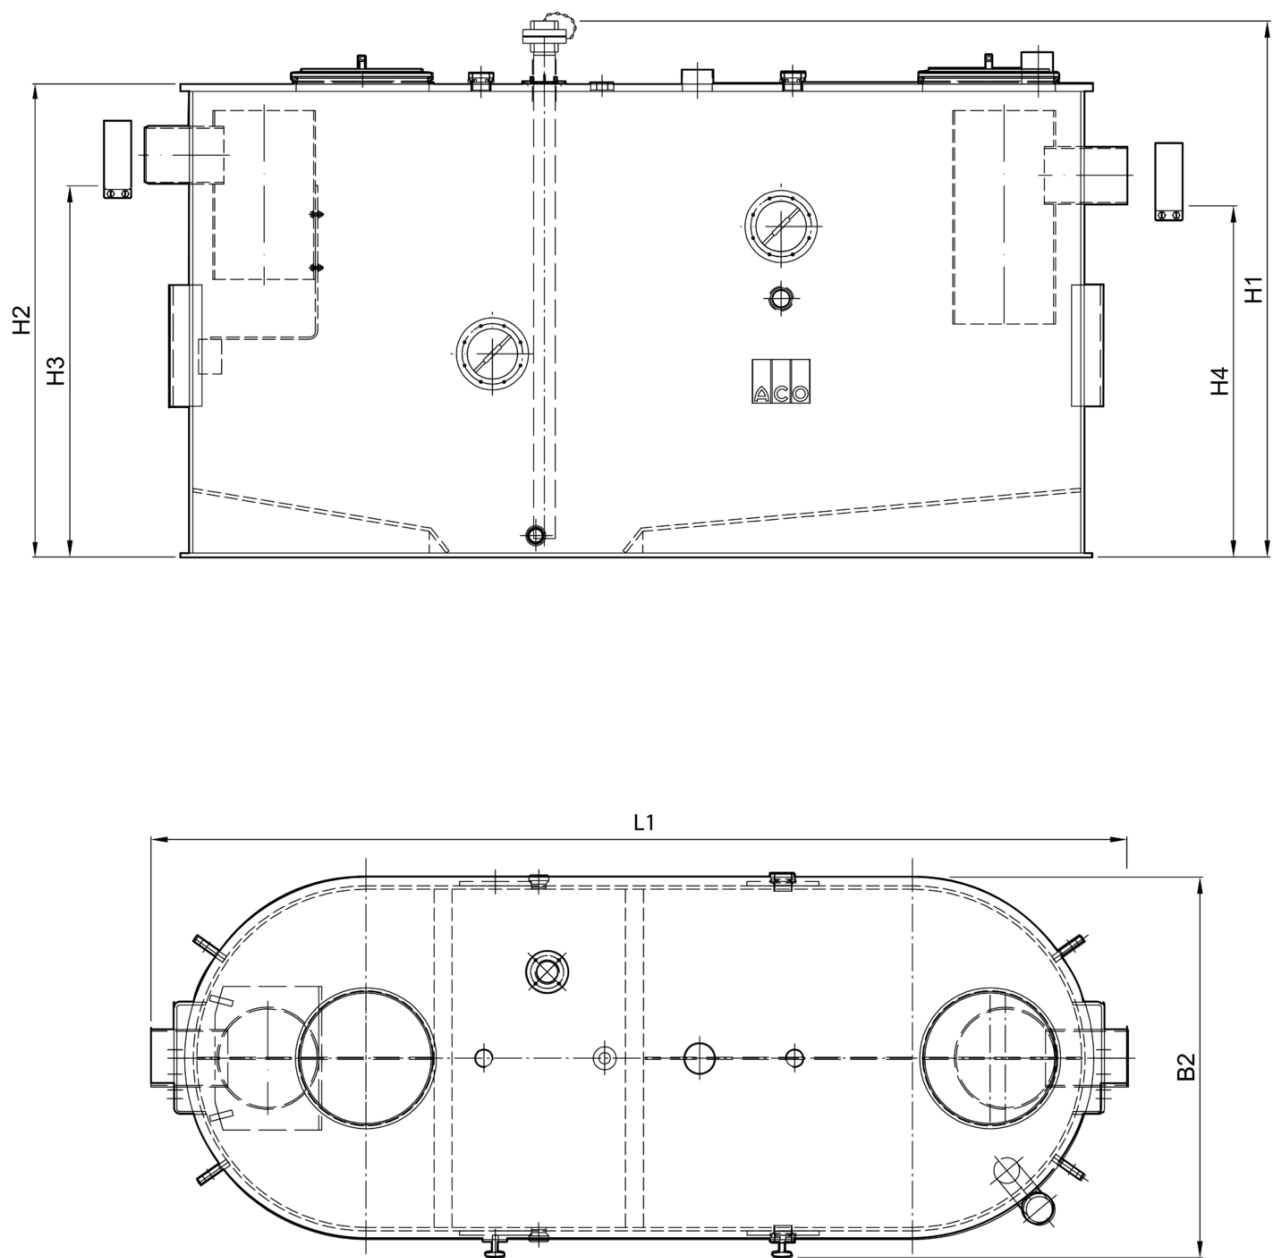

Nenngröße	Abmessungen					
	L1	H1	H2	H3	H4	B2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 15	2700	1850	1640	1300	1230	1340

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Fettschichtdicken-Messgerät ■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes ■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit ■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA ■ Schutzklasse: IP 54 ■ Leistung: ca. 12 W	■ LipuJet-P ☐ Oval NS 1 – 10 ☐ Rund NS 2 – 20 ■ LipuJet-S ☐ Oval NS 1 – 10 ☐ Rund NS 2 – 20 ■ LipuSmart-P ☐ Oval NS 1 – 10	2,8	3300.11.50
 Zulauf-/Absperrschieber DN 250 ■ Aus PVC ■ Mit beidseitigem Spitzende DN 250	■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ Ab NS 30		0150.72.24
 ■ ACO Ozone minimiert Gerüche, die durch Fettabscheider, Hebeanlagen und Pumpstationen entstehen können ■ Werkstoff: Säurebeständiger Edelstahl Set besteht aus: ■ ACO Ozone – Ozongenerator ☐ Größe (L x B x H): 270 x 100 x 85 mm ☐ Nennspannung 230 V/50 Hz ☐ Schutzart IP20 ■ ACO Ozone-Pumpe – Speisepumpe ☐ Größe (L x B x H): 160 x 90 x 90 mm ☐ Integrierter Filter ☐ Nennspannung 230 V/50 Hz ☐ Schutzart IP54 ■ ACO Ozone-Halterung – Wandhalterung ☐ Größe (L x B x H): 295 x 110 x 90 mm ■ Schläuche	■ Fettabscheideranlagen, Innenbereich ■ Fettabscheideranlagen, Außenbereich ■ Hebeanlagen ■ Pumpstationen/Hebeanlagen		7980.90.00

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Fettschichtdicken-Messgerät Multi Control ■ Zur Ermittlung des Entsorgungsintervalls von Fettabscheidern ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Mit Farb-Touchpanel ■ Integrierte SD-Karte zur Aufzeichnung des Messverlaufs ■ Mit beheiztem Sondenstab (Temperatur einstellbar) ■ Drei potentialfreie Kontakte zur Ausgabe von Voralarm, Vollalarm und Störungen ■ Messstab mit Einstellskala ■ Betriebsspannung: 100-240 V bei AC ■ Schutzklasse: IP 54 ■ Leistung: ca. 43 W			
		LipuJet-P; ☐ Oval NS 1 – NS 30 ☐ Rund NS 2 – NS 20 ; LipuJet-S; ☐ Oval NS 1 – NS 10 ☐ Rund NS 2 – NS 20 ; LipuSmart-P; ☐ Oval NS 1 – 10	2,7	3300.12.50
	Heizstab ■ Zur Verflüssigung der Fettschicht ■ Inkl. Steuerung ■ Elektroanschluss ☐ 400 V/50 Hz/16 A/6,0 kW	■ Fettabscheider	15,0	7300.01.00
	Fülleinheit ■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4 ■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz ■ Mit DVGW/KIWA Zulassung und Schrägsitzventil R ¾" ■ Druckminderer mit integrierten Schmutzfänger	■ Fettabscheider ☐ LipuJet-P-OB/OD/R/RD ☐ LipuSmart-P-OB/OD ■ Biologische Abwasserbehandlung ☐ BioJet-P-OM/RM (NS 2-25)	3,5	3300.11.22
	Probenahmetopf DN 200 ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 200 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit ☐ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf ☐ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450	■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ NS 15 – 20	10,3	3300.09.31
	Probenahmetopf DN 200 ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 200 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit ☐ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf ☐ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450	■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ NS 15 – 20	10,2	3300.10.31

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Grobfang DN 200 ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 200 vor Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit ☐ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zu- und Ablauf und Rohrspitzende am Ablauf ☐ Korb aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 zur Rückhaltung von Grobstoffen ☐ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450	■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ NS 15 – 20	9,9	3667.00.06
	Probenahmetopf DN 250 ■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ NS 30		18,0	
	Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 250 vor Abscheideranlagen; Material: PE; In runder Bauform mit Rohrspitzende am Zu- und Ablauf; Geruchsdichte Wartungsöffnung DN 450			3300.09.41
	Aus PE; DN 250; Abgang senkrecht			3300.10.41
	Grobfang DN 250 ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 250 vor Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform mit Rohrspitzende am Zu- und Ablauf ■ Geruchsdichte Wartungsöffnung DN 450	■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ NS 30	23,0	3667.00.08
	Anschlusskasten ■ Für Entsorgungsanschluss DN 80 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Aufputz" ■ Türanschlag ☐ Wahlweise rechts oder links ☐ Tür abschließbar ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm	■ Fettabscheider ☐ LipuMax-P-D/DM/DA ☐ LipuJet-P-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP ☐ LipuJet-S-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP 10,4 ■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP		7601.80.22
	Unterputzrahmen ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm	■ Anschlusskasten ☐ 7601.80.22 ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	1,0	7601.80.23
	■ Zum Anschluss der Zulaufsleitung an Fettabscheideranlagen ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4404 ■ Dichtung EPDM			
	Rohranschluss-Set DN 200 für Fettabscheider DN 200; 2 x Bögen 45°; 1 x Zwischenstück 500 mm; 1 x Beruhigungsstrecke 2000 mm	Fettabscheider LipuJet zur Freiaufstellung; ☐ NS 15-25	25,0	0174.92.48

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Geruchsneutralisation ■ Abschließbarer Schaltschrank □ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 □ Geschliffene Oberfläche □ Mit seitlichen Lüftungsschlitzen ■ Integrierte Zeitschaltuhr ■ Inkl. Geruchsneutralisationsmittel: 9 l ■ Mit Dosierpumpe zur zuverlässigen Förderung ■ Chemikalienbeständiger Dosierschlauch ■ Signalsäule zur Zustandsüberwachung ■ PG-Verschraubung zur bauseitigen Anbindung ■ Maße Schaltschrank: □ 380 x 600 x 210 mm (B x H x T) ■ Anlage steckerfertig □ Inkl. Kabel: 1,5 m ■ Steckdose 230 V bauseits zu erstellen	■ Fettabscheider (inkl. Fremdfabrikate)	36,2	7980.80.00
	Service-Fettabscheider: Inbetriebnahme Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Leistungen: ■ An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit, die den Arbeitsumfang der Inbetriebnahme nicht überschreiten ■ Kontrolle der Installation ■ Elektrische Prüfung ■ Mechanische Prüfung ■ Anlagenparametrierung ■ Mehrfacher Probelauf ■ Einweisung des Bedienpersonals ■ Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste Bei Abschluss eines Original ACO-Wartungsvertrages werden die Kosten der Erst-Inbetriebnahme mit der ersten Wartung verrechnet! Weitere Informationen: ACO Service 036965/819-444	■ ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung		7500.00.01

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
 Service-Fettabscheider: Vertrags- wartung ■ Wartung gemäß Checkliste in Anlehnung an die DIN 4040-100 sowie DIN EN 1825-2 bei Abschluss eines Wartungsvertrages mit der ACO Haustechnik. ■ Abscheideranlagen sollten durch einen autorisierten Fachbetrieb gewartet werden ■ Das Wartungsintervall sollte nicht größer sein als 1 x jährlich. Die Wartungsdienstleistung beinhaltet folgende Leistungen: ■ An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit die unseren Wartungsumfang nicht überschreiten ■ Überprüfung der Innenwandflächen ■ Funktionskontrolle der elektrischen Einrichtung sofern vorhanden ■ Überprüfung der gesamten Anlage mit Erstellen eines Prüfprotokolls und ggf. Instandsetzungsangebot Zum Zeitpunkt der Wartung sollte ein Entsorgungsfahrzeug zur Verfügung stehen. Weitere Informationen: ACO Service 036965/819-444 ■ ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung ☐ Je Fettabscheideranlage einen Vertrag			[kg] 6000.00.00

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 Generalinspektion Service-Fettabscheider: Generalinspektion Gemäß DIN 4040-100 sind Abscheideranlagen vor der Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen von maximal 5 Jahren nach vorheriger vollständiger Entleerung zu prüfen. Die Prüfung erfolgt gemäß DIN 4040-100 bzw. DIN EN 1825/DIN EN 1610. Unser Bericht umfasst die genaue Beschreibung der Anlage mit Aufmaß, Messgrafik und Bilddokumentation, sowie Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise (Mängelbeseitigung). Bauseitig müssen vor der Generalinspektion folgende Vorbereitungen getroffen werden: ■ Freie Zufahrt für alle Fahrzeuge ■ Vollständige Installation der Anlage ■ Elektroanschluß 230 V ■ Die Anlage muss zum Zeitpunkt der Prüfung entleert und gereinigt sein ■ Die Möglichkeit der kurzfristigen Wasserbefüllung ist erforderlich (Frischwassergestellung durch den Entsorger oder C-Anschluß) ■ Für die Arbeiten wird uns kostenfrei ein Helfer zur Verfügung gestellt ■ Ihrerseits werden die Steighilfen (Leiter) zur Verfügung gestellt ■ Am Tag der Generalinspektion muss der Abscheiderinhalt entsorgt werden! Die Entsorgung bestellt der Kunde, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart. ■ Für die Dauer der Generalinspektion darf ca. 4-5 Stunden kein Zulauf in den Abscheider stattfinden Weitere Informationen: ACO Service 036965/819-444 ■ ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung	6000.01.21		

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3815.45.32>